



19310014BT30

石河子市科正检测有限责任公司

检 测 报 告


科正[2022SZ-227]号

委托单位：沙湾市供排水公司

项目名称：沙湾市供排水公司自行监测项目

样品类别：生活饮用水（出厂水）

检测类别：委托检测

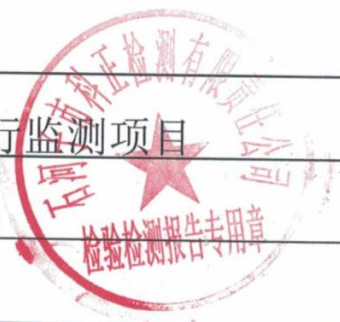



石河子市科正检测有限责任公司

19310014BT30

说 明

一、对检测结果有异议者，应提出书面复检申请，申请应在收到检测报告之日起，或在指定领取检测报告期限终止之日起 10 日内向本公司提出。

二、本报告未经同意，请不要以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“检验检测报告专用章”确认。

三、未盖“检验检测报告专用章”、骑缝章、未经签字或有涂改的报告均无效。

四、凡委托送样的检测结果只对本次送检样品负责。

五、凡微生物、现场检测和保质期较短的样品不复测。

检测机构联系地址：石河子市西三路 17 号

联系电话：15199389938

邮政编码：832000



石河子市科正检测有限责任公司

19310014BT30

检测报告单



样品编号: 2022SZ-227

样品名称	生活饮用水（出厂水）	送/采样人	陈国江、吴明辉
样品来源	沙湾市 005 乡道附近	采样日期	2022. 8. 1
规格及数量	聚乙烯壶装 2.5L/壶*1、聚乙烯瓶 550ml/瓶*1	检测日期	2022. 8. 1
委托人	王立春		

委托单位: 沙湾市供排水公司

样品状态与包装: 液态、无色、瓶装

执行标准: 《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》

检测方法标准号: GB/T5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标、GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标、GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标、GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标、GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标、GB/T5050.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标、GB/T5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标、GB/T5750.13-200 生活饮用水标准检验方法 放射性指标

仪器设备: 电子天平/原子吸收分光光度计/原子荧光光谱仪/pH计/可见分光光度计/滴定管/电热恒温培养箱

检测项目及结果:

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	限值
生活饮用水	2022SZ-227	总大肠菌群	未检出	不得检出
		耐热大肠菌群	未检出	不得检出
		大肠埃希氏菌	未检出	不得检出
		菌落总数	80	≤100CFU/mL
		pH	7.23	6.5-8.5
		色度	<5	≤15 度
		浑浊度	0.001	≤1NTU
		臭和味	无	无异臭、异味
		肉眼可见物	无	无
		溶解性总固体	126	≤1000mg/L
		总硬度	85.8	≤450mg/L
		阴离子合成洗涤剂	<0.05	≤0.3mg/L



石河子市科正检测有限责任公司

19310014BT30

检测报告单

样品编号: 2022SZ-227

共 3 页第 2 页



样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	限值
生活饮用水	2022SZ-227	耗氧量	0.32	$\leq 3\text{mg/L}$
		挥发酚	<0.002	$\leq 0.002\text{mg/L}$
		氨氮	0.32	$\leq 0.5\text{mg/L}$
		余氯	0.3	$\leq 0.3-4\text{mg/L}$
		氯胺	<0.01	$\leq 0.5\text{mg/L}$
		臭氧	0.045	≤ 0.3
		锰	<0.01	$\leq 0.1\text{mg/L}$
		铜	<0.01	$\leq 1.0\text{mg/L}$
		锌	<0.01	$\leq 1.0\text{mg/L}$
		镉	<0.0005	$\leq 0.005\text{mg/L}$
		铅	<0.0025	$\leq 0.01\text{mg/L}$
		汞	0.00036	$\leq 0.001\text{mg/L}$
		硒	<0.0004	$\leq 0.01\text{mg/L}$
		砷	<0.001	$\leq 0.01\text{mg/L}$
		铝	<0.008	$\leq 0.2\text{mg/L}$
		铁	<0.01	$\leq 0.3\text{mg/L}$
		氟化物	0.40	$\leq 1.0\text{mg/L}$
		氯化物	2.7	$\leq 250\text{mg/L}$
		硝酸盐	0.78	$\leq 10\text{mg/L}$
		硫化物	<0.02	$\leq 0.02\text{mg/L}$
		氯酸盐	<0.23	$\leq 0.7\text{mg/L}$
		硫酸盐	38.4	$\leq 250\text{mg/L}$
		铬(六价)	<0.004	$\leq 0.05\text{mg/L}$
		氰化物	<0.002	$\leq 0.05\text{mg/L}$
		四氯化碳	<0.0001	$\leq 0.002\text{mg/L}$
		亚氯酸盐	<0.04	$\leq 0.7\text{mg/L}$



石河子市科正检测有限责任公司

19310014BT30

检测报告单

样品编号: 2022SZ-227

共 3 页第 3 页

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	限值
生活饮用水	2022SZ-227	氯胺	<0.02	$\leq 3\text{mg/L}$
		甲醛	<0.05	$\leq 0.9\text{mg/L}$
		溴酸盐	<0.005	$\leq 0.01\text{mg/L}$
		总 α 放射性	<0.016	$\leq 0.5\text{Bq/L}$
		总 β 放射性	<0.028	$\leq 1\text{Bq/L}$

以下空白

检测机构: (盖章)

2022 年 8 月 7 日

检验检测报告专用章

编制: 任小双

审校: 孙永群

签发: 孙永群

注: 本报告一式两份, 一份交委托单位, 一份由检测机构保存。